

閱覽設計書


件名 滅菌液購入(単価契約)

納品場所 永平寺町上水道施設


納品期間 令和9年3月31日

監督職員 主事 齊藤 貫太


永平寺町上水道施設（松岡上水道管理センター）

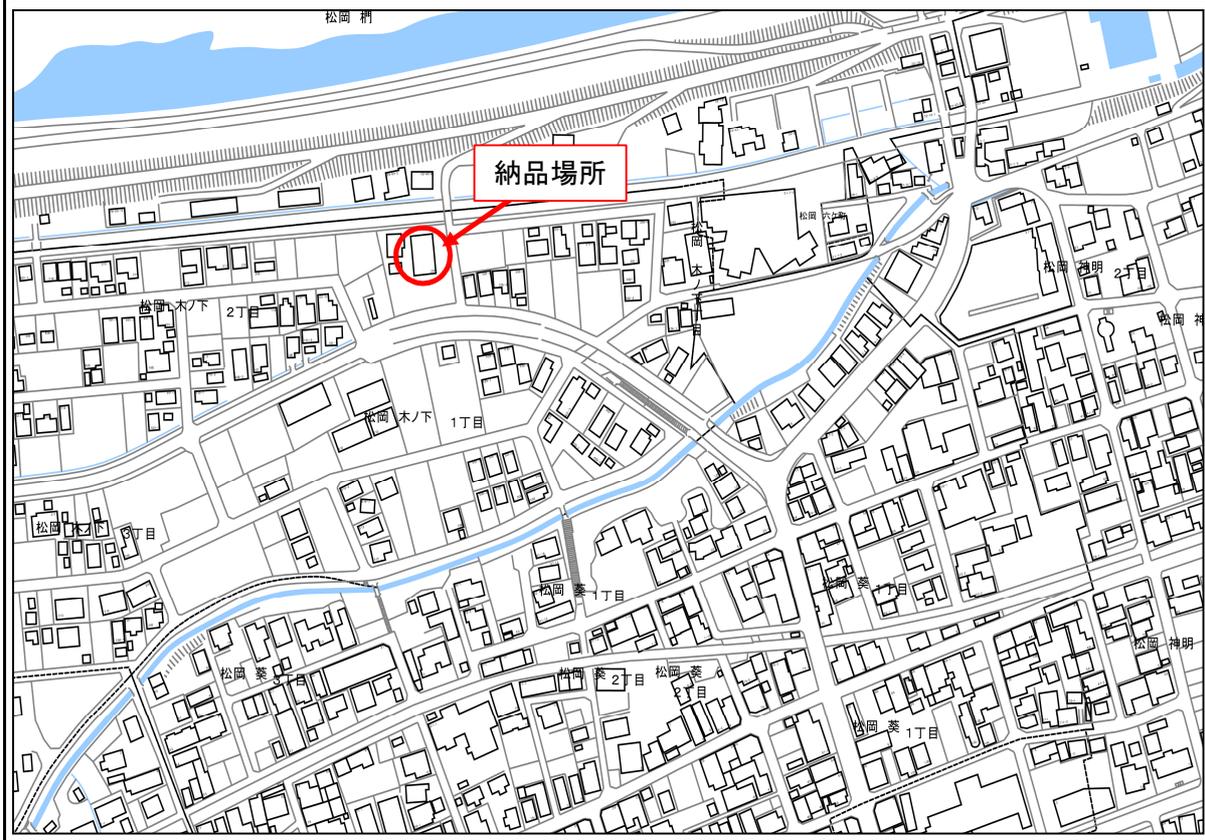

永平寺町上水道施設（松岡右岸配水ポンプ場）

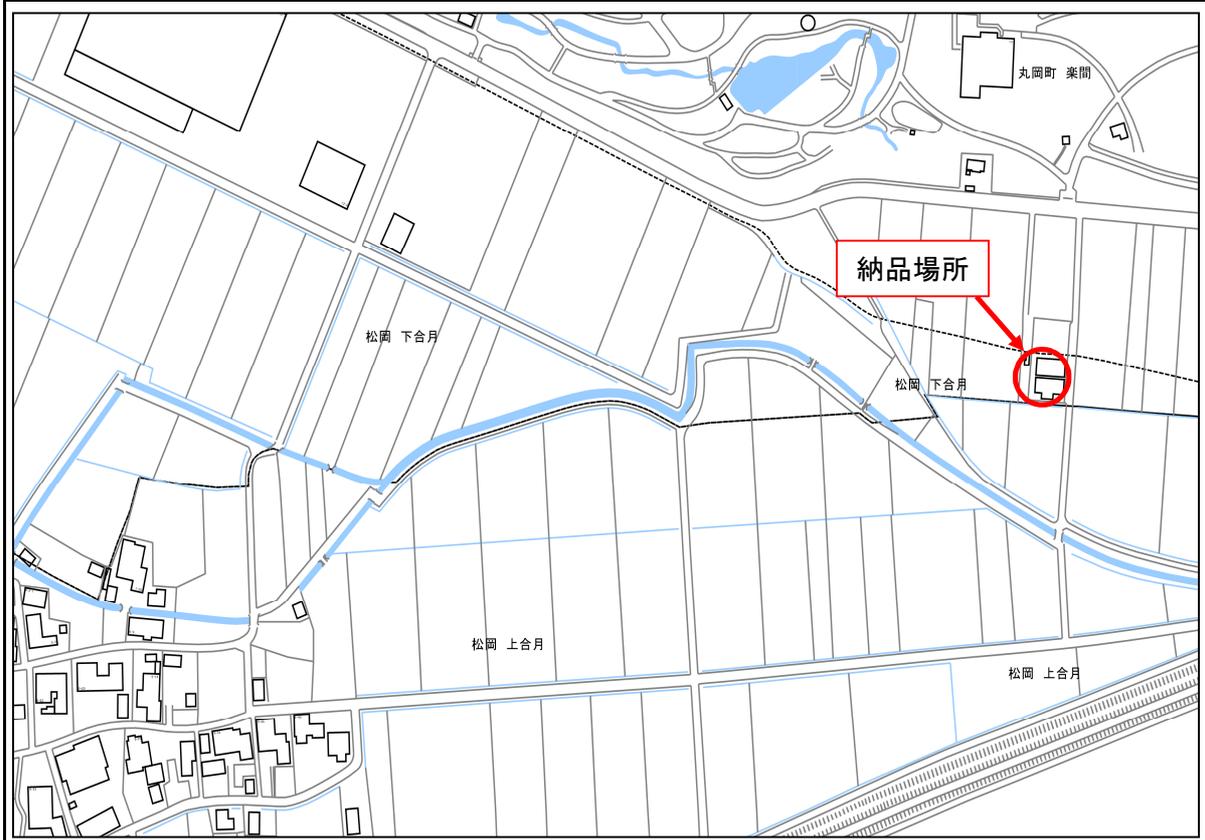


永平寺町上水道施設（中央送水ポンプ場）

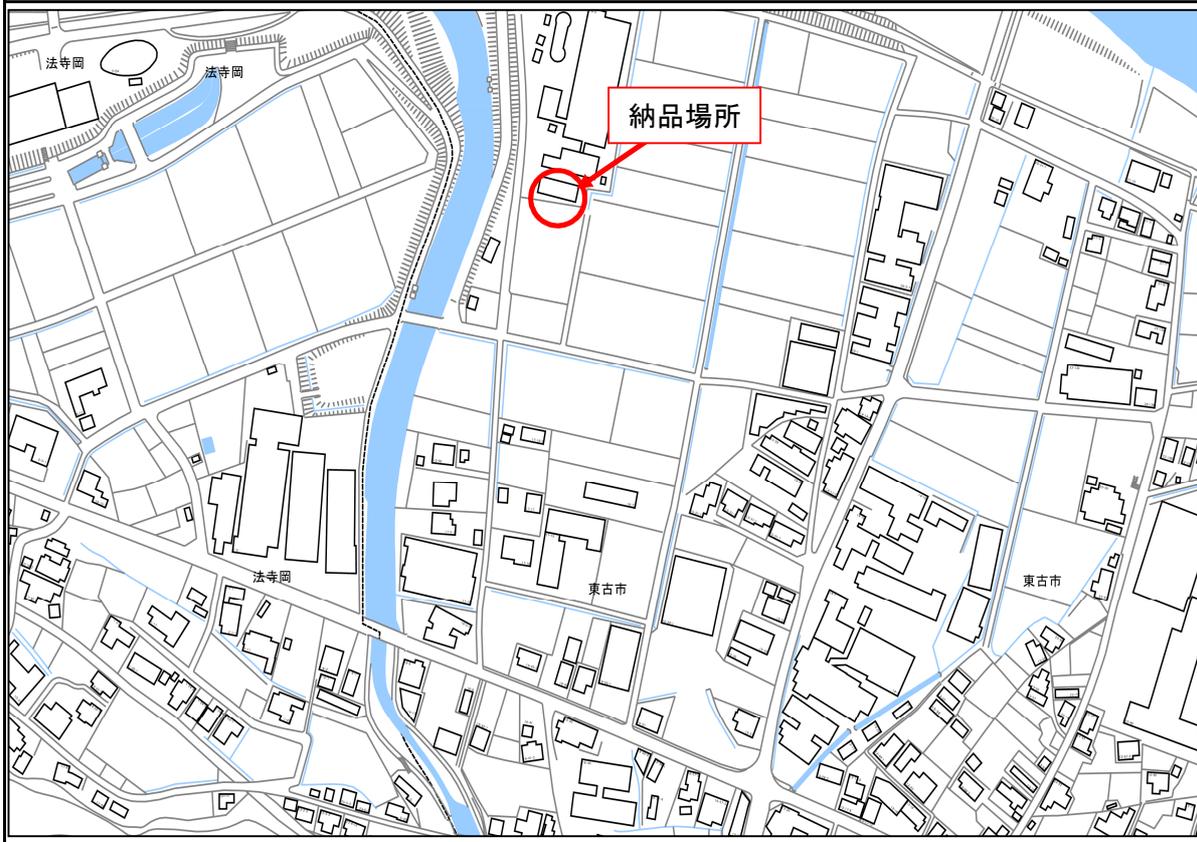


永平寺町上水道施設（東部送水ポンプ場）



永平寺町上水道施設（志比浄水場）

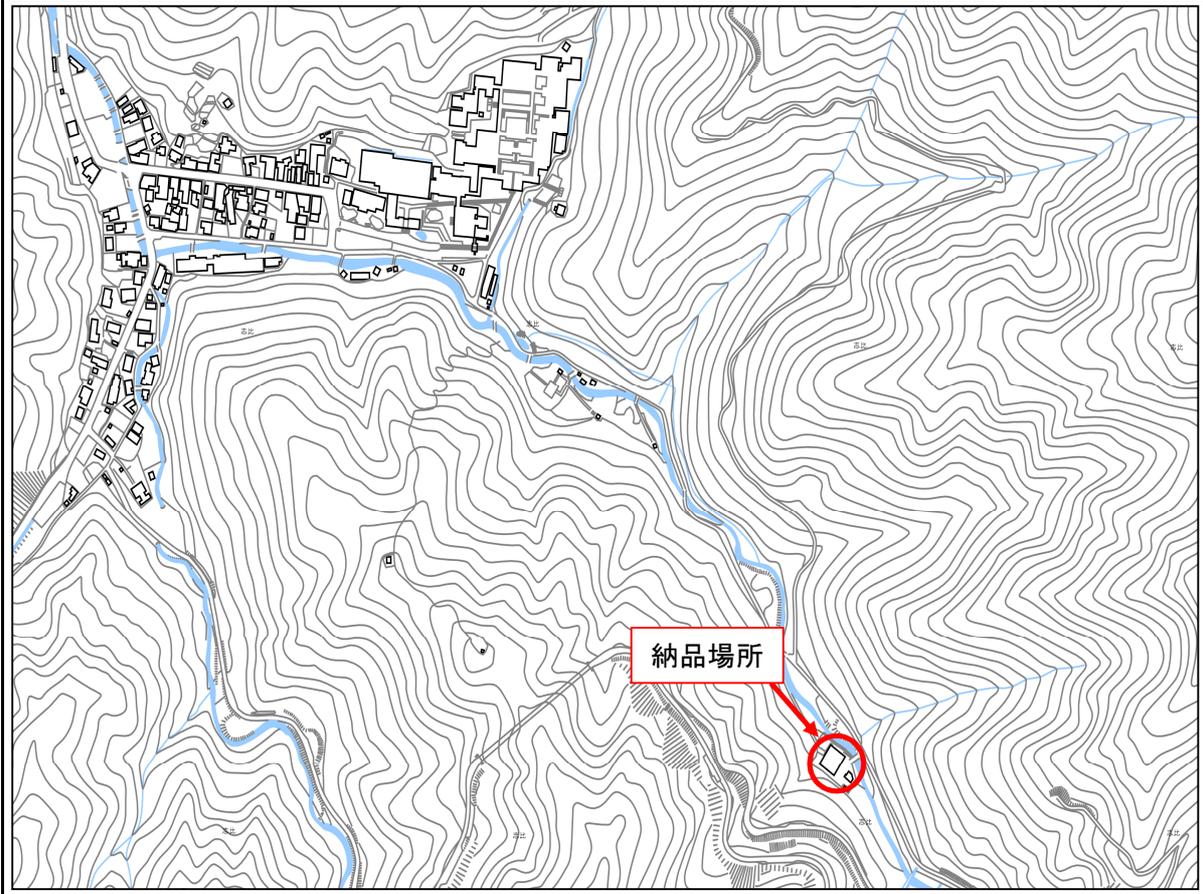

永平寺町上水道施設（上志比送水ポンプ場）

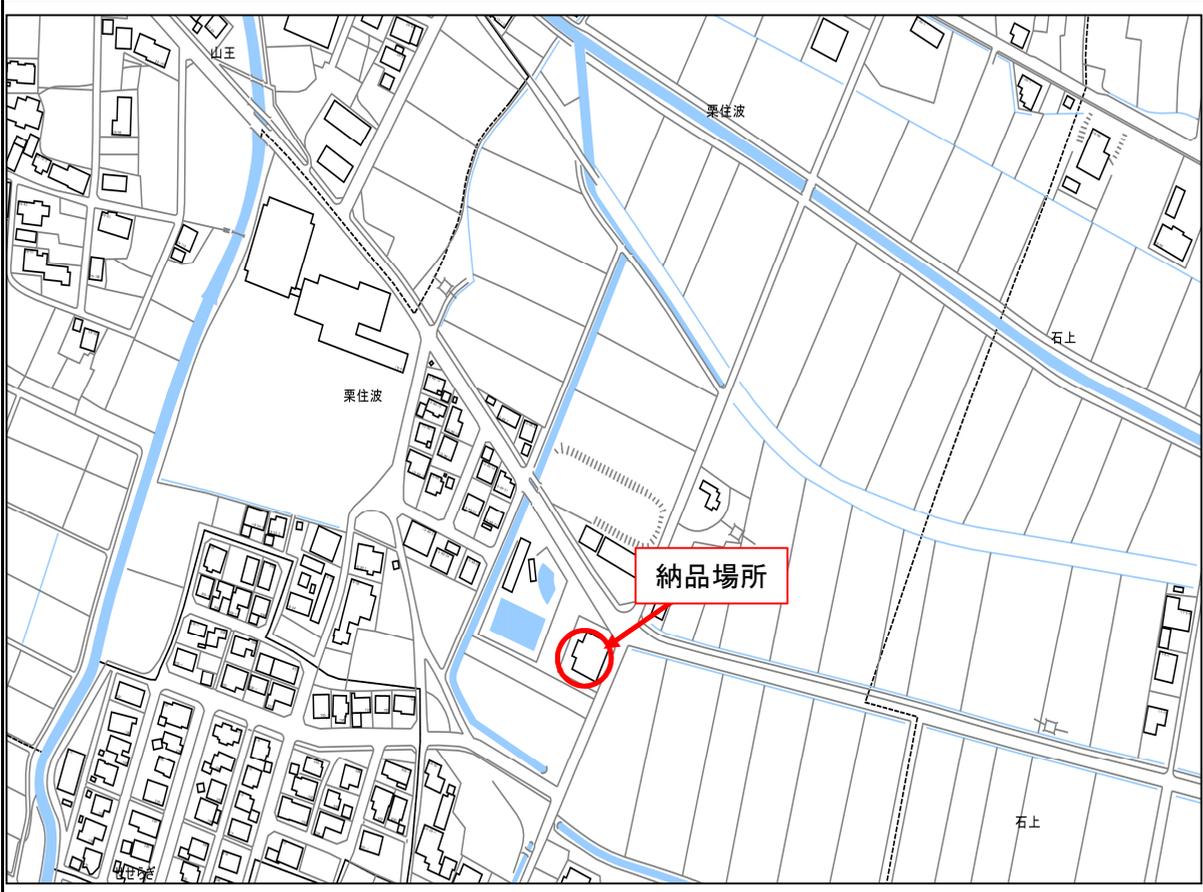

仕様書

- | | |
|---------|---|
| 1. 納品期間 | 契約締結日～令和9年3月31日 |
| 2. 納品場所 | 永平寺町上水道施設 |
| 3. 仕様 | 受注者の納入する滅菌液は、次亜塩素酸ナトリウム12%含有水溶液で1箱20kgとする。なお、空箱回収、処分も受注者がすることとする。
発注者が受注者に対し滅菌液を注文した場合の納入期限は発注を受けた日から1週間以内とする。 |
| 4. 概算数量 | 362箱 |
| 5. その他 | 本仕様書に記載のない事項については協議し決定することとする。 |

