


閱 覧 設 計 書

件 名 永平寺温泉禪の里 源泉ポンプ等購入

納品場所 永平寺町 山の上倉庫

納品期限 令和9年3月12日

監督職員 福祉保健課 竹内 宏行

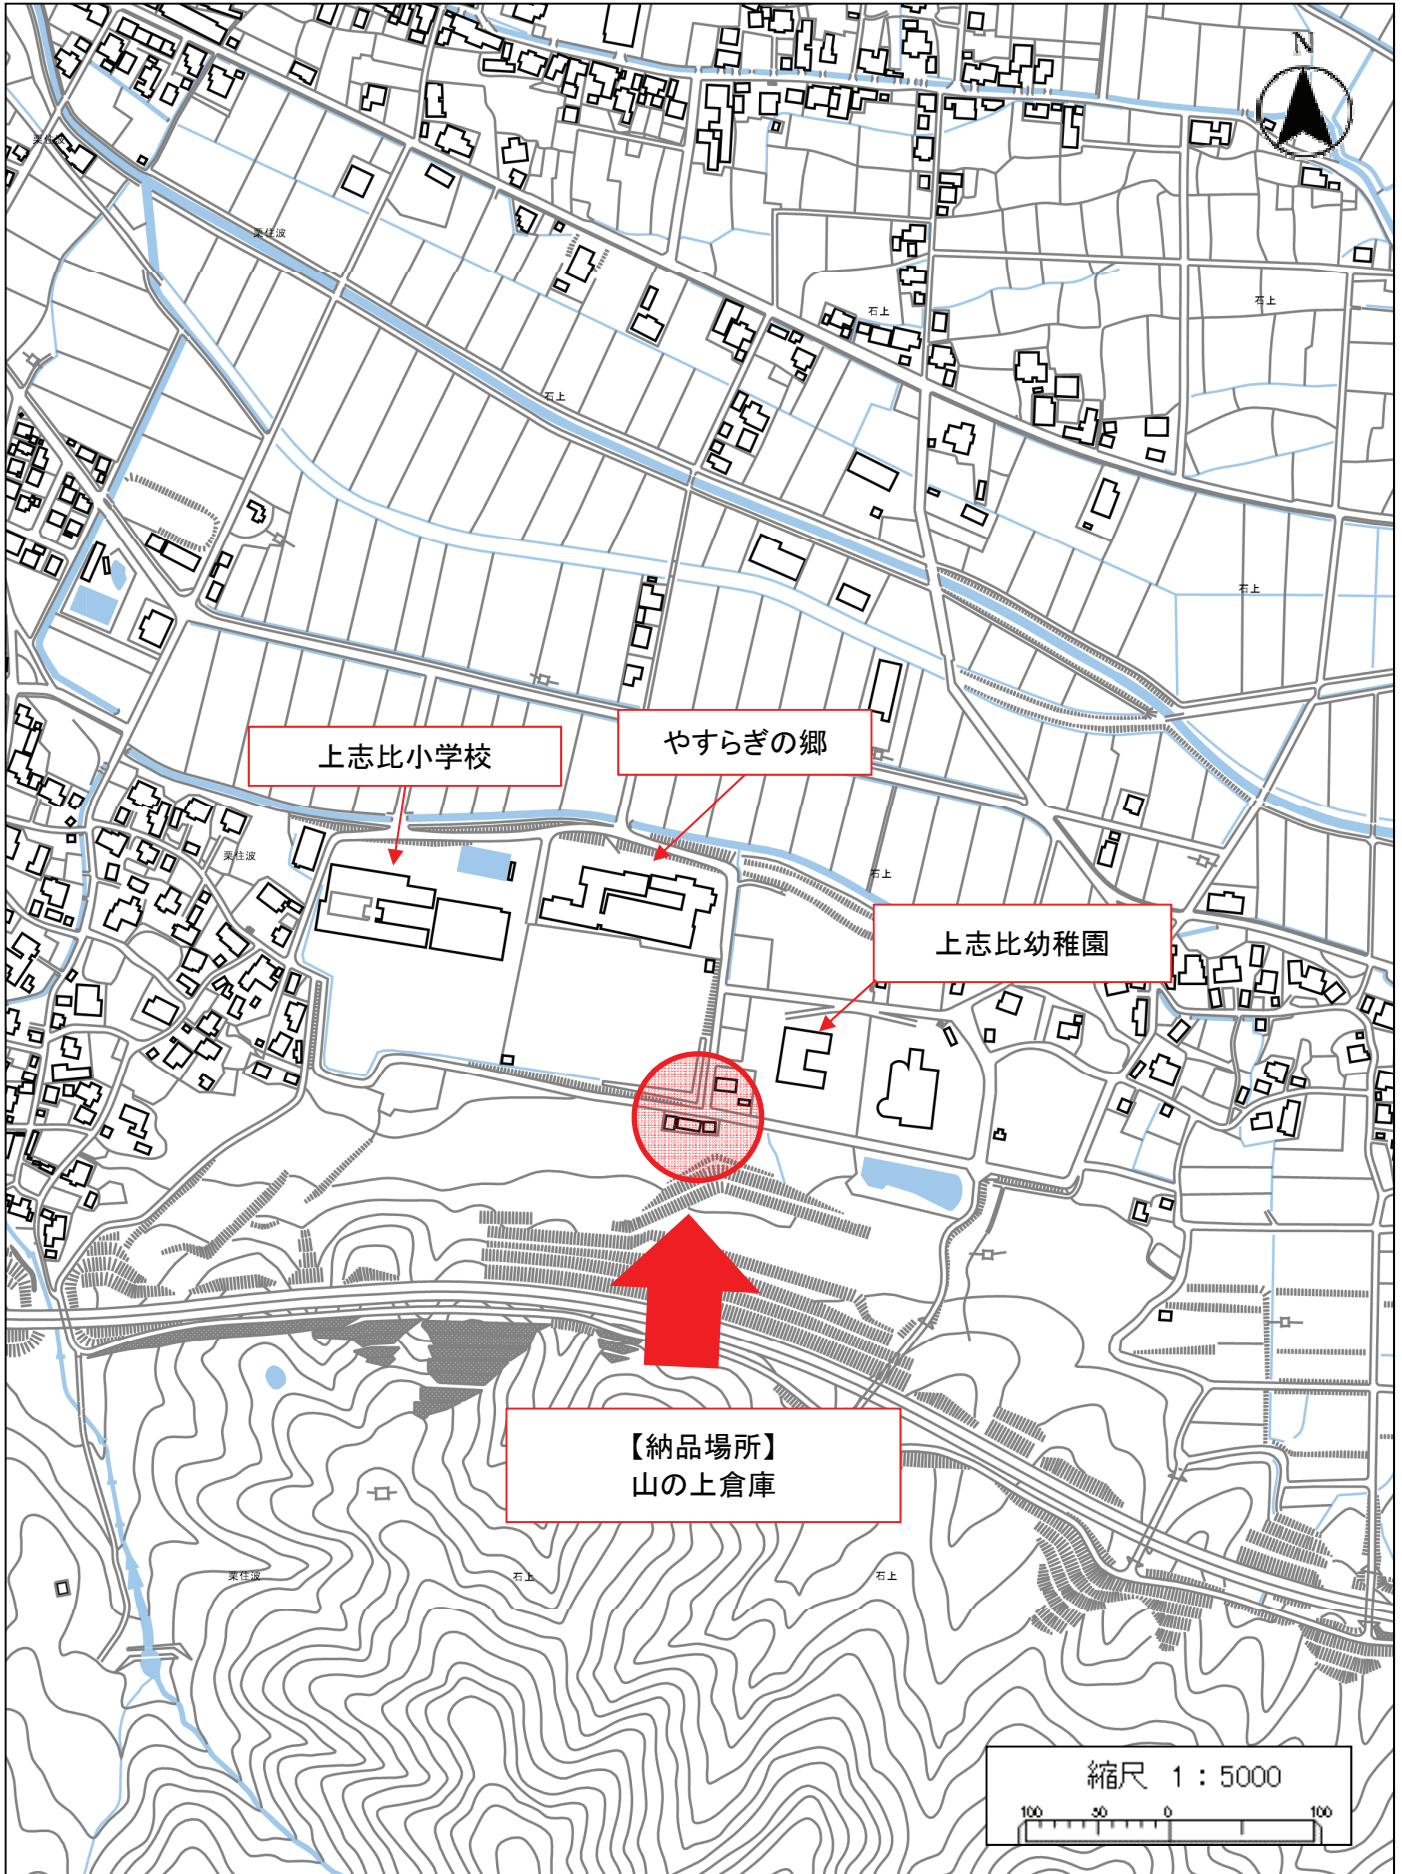

仕 様 書

1. 件 名 永平寺温泉禅の里 源泉ポンプ等購入

2. 納品場所 永平寺町 山の上倉庫

3. 納品期限 令和 9年 3 月 12 日 (金)

4. 品名・数量

①揚湯ポンプ

型 式 グルンドフォスポンプ(株) 製

SP9-21NGS

仕 様 口径50mm

7.5kw×400V

数 量 1台

②水中ケーブル

仕 様 520m

22sq

数 量 1巻

5. その他

①この備品購入は、永平寺温泉禅の里の揚湯ポンプおよび水中ケーブル（以下、本物品）を購入するものである。

②本仕様の製品の図面や詳細を示したものを納品時に提出すること。

③納品日、納品場所については、監督職員と協議すること。

④仕様書に定めのない疑義が生じたときは、監督職員と協議し、その指示によること。

⑤本物品の取り替えおよび設置を納入業者、メーカー、監督職員が立合い、据付が完了し正常に運転できることを確認した日から1年間、通常使用時における材質および製造上の瑕疵に対し、納品受注者が修理もしくは取り替えの保証をするものとする。

但し、自然災害による故障（落雷・洪水・土砂崩れ等に起因する故障）、誤った操作における故障等は、保証対象としない。

※誤った操作 (電源スイッチの使用頻度過多CHA 電源線の接続間違い)

(欠相運転 逆相運転 過負荷運転)

